



Комплект для скрытого монтажа спринклерных оросителей (распылителей)

ЭТИКЕТКА

ДАЭ 100.435.000 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Комплект предназначен для использования совместно с оросителями (ДАЭ 100.435.000) спринклерными водяными розеткой вниз:


- СВК0-РН(о)д0,35(0,42;0,47;0,60)-R1/2/P57(68).В3-«СВК-10(К80,12,К115)»;
- СВК0-РН(о)д0,42(0,60)-R1/2/P57(68).В3-«SSP-К80(К115)»;

распылителями (ДАЭ 100.432.000) спринклерными:


- СВК0-ПН0 0,085-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-9/К16»;
- СВК0-ПН0 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-9/К23»;
- CBS0-ПН0 0,07-R1/2/P57(68).В3-«РС-С».

1.2 Комплект изготавливается с номинальной температурой срабатывания замка крышки плюс 50°C(60°C).

2 ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМА УСТАНОВКИ

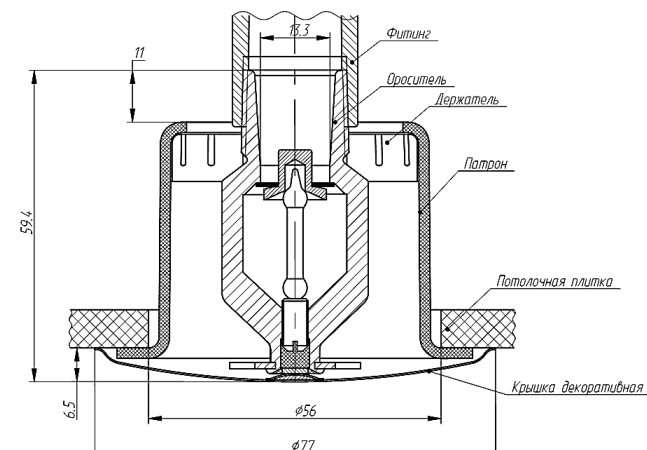

а) комплект для скрытого монтажа ДАЭ 100.435.000 совместно с оросителем

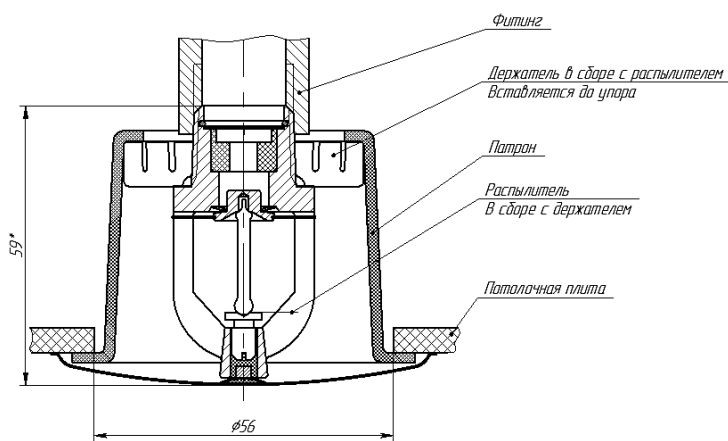

б) комплект для скрытого монтажа ДАЭ 100.432.000 совместно с распылителем

Рисунок 1 – Схема установки комплекта для скрытого монтажа

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 1 – Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Патрон	1
2	Держатель	1
3	Крышка декоративная с замком	1

Руководство по эксплуатации доступно по QR-коду или на странице изделия:
<https://sa-biysk.ru/catalog/2077/>



4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня приёмки ОТК.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Упаковку произвёл

фамилия

число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

номер партии

количество

Комплект для скрытого монтажа оросителей (распылителей) соответствует требованиям технической документации ДАЭ 100.435.000 (ДАЭ 100.432.000) и признан годным для эксплуатации.

ОТК

штамп ОТК

число, месяц, год

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный), отдел сбыта – (3854) 44-90-42

e-mail: info@sa-biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru/>

Сделано в России