



УСТРОЙСТВО УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА ОРОСИТЕЛЕЙ (РАСПЫЛИТЕЛЕЙ) L28

Этикетка

ДАЭ 100.285.000-02 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Устройство предназначено для использования совместно с оросителями (распылителями) спринклерными и дренчерными:

- СВО0-РН(о)д0,35(0,42; 0,47; 0,60)-R1/2/P57(68).B3-«СВН-10(K80, 12, K115)»;
- СУО0-РН(о)д0,42(0,60)-R1/2/P57(68).B3-«SSP-K80(K115)»;
- ДВО0-РН(о)д0,35(0,42; 0,47; 0,60)-R1/2/B3-«ДВН-10(K80, 12, K115)»;
- ДУО0-РН(о)д0,42(0,60)-R1/2/P.B3-«SP-K80(K115)»;

горизонтальными:


- СУО1-РГо(д) 0,35-R1/2/P57(68).B3-«СУГ-10»;
- СУО1-РГо(д) 0,47-R1/2/P57(68).B3-«СУГ-12»;
- CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P57.B3-«Бриз Горизонт»;
- ДУО1-РГо(д) 0,35-R1/2/B3-«ДУГ-10»;
- ДУО1-РГо(д) 0,47-R1/2/B3-«ДУГ-12»;
- DBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/B3-«Бриз-Горизонт»;

тонкораспыленной воды:


- CBS0-ПНo 0,085-R1/2/P57.B3-«Бриз-9/K16» (Бриз-12/K16);
- CBS0-ПНo 0,120-R1/2/P57.B3-«Бриз-9/K23» (Бриз-12/K23, Бриз-16/K23);
- CBS0-ПНд 0,070-R1/2/P79.B3-«РС-Н»;
- DBS0-ПНo 0,085-R1/2/B3-«Бриз-9/K16» (Бриз-12/K16);
- DBS0-ПНo 0,120-R1/2/B3-«Бриз-9/K23» (Бриз-12/K23, Бриз-16/K23);
- DBS0-ПНд 0,070-R1/2/B3-«РД-Н».

2 ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМА УСТАНОВКИ


2.1 На рисунке 1 представлены схемы установки комплекта углубленного монтажа.

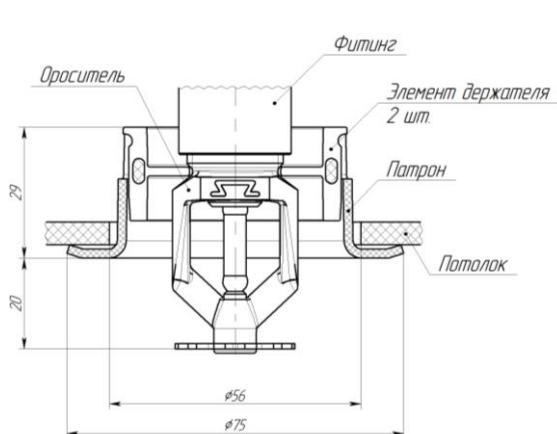


а) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с оросителем установленным вертикально вниз

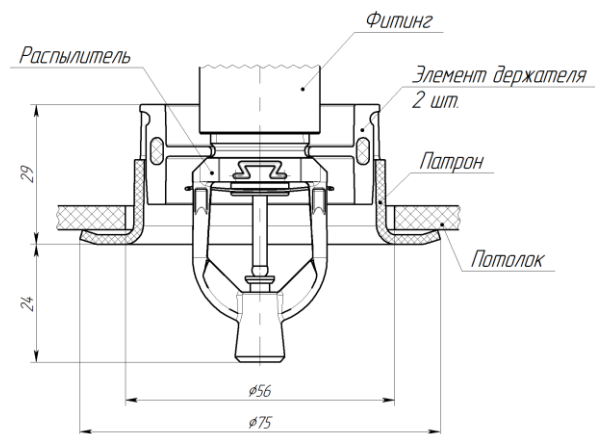

б) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с распылителем установленным вертикально вниз

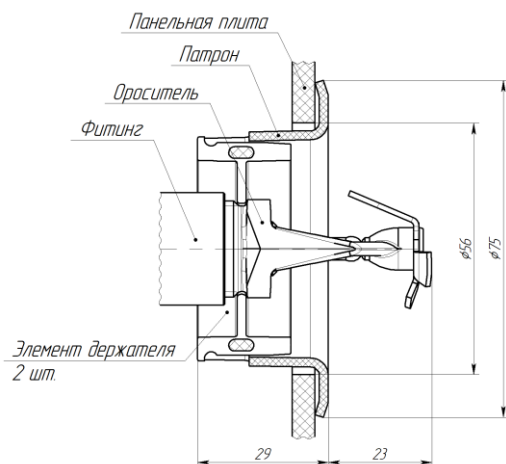

в) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с оросителем установленным горизонтально

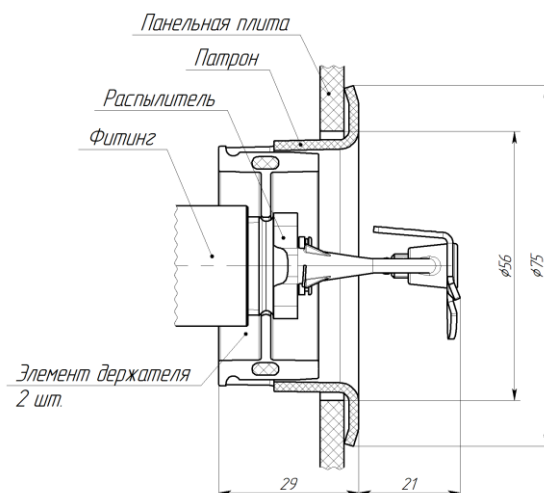

г) устройство углубленного монтажа ДАЭ 100.285.000 совместно с распылителем установленным горизонтально

Рисунок 1 – Схема установки комплекта углубленного монтажа

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В таблице 1 представлен комплект поставки.

Таблица 1 – Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Патрон	1
2	Элемент держателя	2



Руководство по эксплуатации доступно по QR-коду или на странице изделия:
<https://sa-biysk.ru/catalog/1352/>

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня приёмки ОТК.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Упаковку произвёл

фамилия

число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

6.1 Устройство углубленного монтажа оросителей (распылителей) изготовлено в соответствии с технической документацией ДАЭ 100.285.000 и признано годным для эксплуатации.

ОТК

штамп ОТК

число, месяц, год

номер партии

количество

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный), отдел сбыта – (3854) 44-90-42

e-mail: info@sa-biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru/>

Сделано в России